


Огнезащита на стоманени колони чрез обзидане с блокчета YTONG При самостоятелна колона - изглед и разрез 1-1

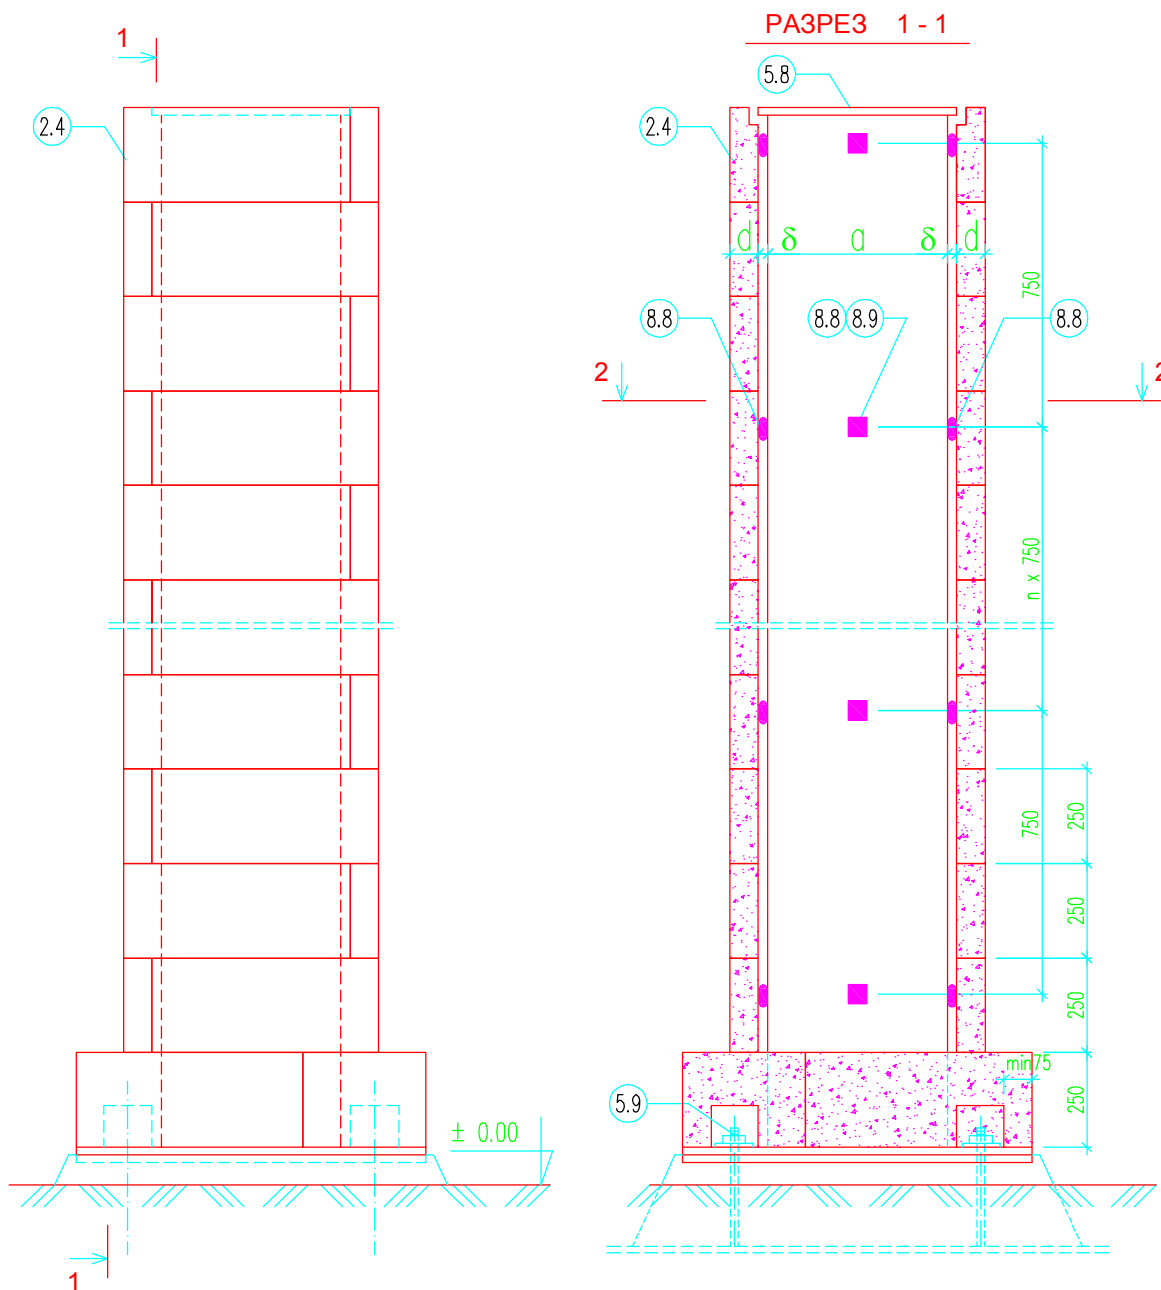

2.4 Пожарозащитна зидария с YTONG,
В 2.5, D 440 kg/m³, d ≥ 75 mm

5.8 Стоманена колона

5.9 Фундаментен болт

Забележка:

Дебелината на I-ви ред зидария се определя така, че да бъде осигурена пожарозащитата на базата на колоната и фундаментните болтове, когато те се намират над кота готов под.
d I-ви ред ≥ d ≥ 75 mm.

8.8 Дистанционен фиксатор "А"

8.9 Дистанционен фиксатор "Б"

Използвани означения:

$\delta \geq 15$ mm - отстояние на стоманената колона от зидарията (определя се от проектанта - конструктор)
a - височина на напречното сечение
b - широчина на напречното сечение